




# TEHOKÄYMÄLÄN ILMASTOINTIPUTKEN ASENNUS

– ohjeita ja vinkkejä!

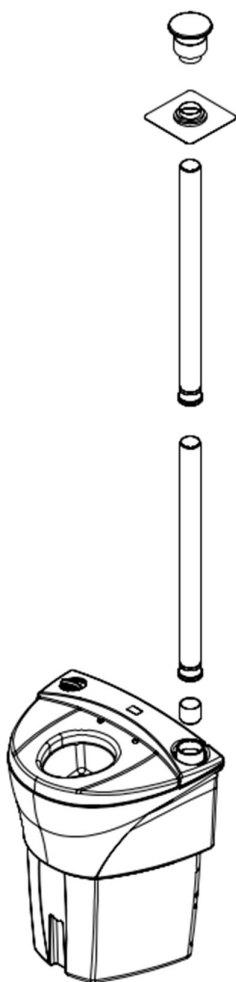

Tehokäymälän ilmastointiputkeksi sopivat 75 mm tai 110 mm viemäriputket. Yleisimmin käytetty putkikoko on 75 mm ja myös Tehokäymälään sopivan putkipaketin putket ovat halkaisijaltaan 75 mm.

75 mm putki asennetaan Tehokäymälän ilmastointiyhteen päälle muhvipää edellä, kun taas 110 mm putki asettuu puolestaan ilmastointiyhteen ympärille.

Viemäriputkien halkaisijoissa on eroja ja tästä syystä 75 mm putken ja käymälän ilmastointiyhteen reiän väliin voi jäädä pientä väljyyttä. Tämä ei vaikuta ilmanvaihtoon tai aiheuta hajuhaittoja, mutta liitoksen voi halutessaan tiivistää esimerkiksi Sikaflex-tiivistemassalla.

Vinkki: 75 mm ilmastointiputken paikallaan pysymisen voi varmistaa seuraavalla toimenpiteellä: sahaa yhdestä putkesta noin 7 cm pala, liitä pala putken muhviliseen päähän ja kiinnitä tämä liitospää käymälän ilmastointiyhteen reikään.

Ilmastointiputki on johdettava katon läpi, ja sen tulee ulottua vähintään metrin verran rakennuksen harjan yläpuolelle. Putken läpivienti kannattaa tiivistää huolellisesti vesivuotojen varalta ja sitä varten Kekkilän Ilmastointiputkipaketissa on läpivientitiiviste.

Tiiviste asennetaan katteen päälle. Tiiviste toimii parhaiten tasaisella pinnalla ja sen tiiveys voidaan varmistaa esim. Sikaflex-tiivistemassalla. Aaltopeltiin läpiviennin tekeminen ja tiivistäminen on hankalaa ja suosittelemme tasomaisia katerakenteita.

Lopuksi putken yläpäähän kiinnitetään käymälän pakkauksessa mukana tuleva ilmastointiputken hattu, joka estää sadeveden ja hyönteisten pääsyn käymälään.